

WAP-MSW

watanabe製品を御愛顧いただきありがとうございます。
御希望通りの仕様であるか前面ラベルの表示事項をお確かめの上、この説明書にそって御活用下さい。本品は、厳
重な品質管理基準にもとづいて製造・検査されておりますので、御満足いただけるものと信じております。万
輸送上の破損等で不都合がございましたならば、なるべく早く弊社またはお買い上げいただいた販売店まで御連
絡下さいますようお願い申し上げます。

ソケット

付属品 ベースソケット…………… | 個

本器は、ポテンショメータの抵抗値変化として取り出された回転運動量・直線移動量を、電流または電圧信号に変換する絶縁2出力のプラグイン形信号変換器です。


(ベースソケット部)

番号	記号	内容
1	OUT No.1	+
2		-
3		第 1 出力信号
4	INPUT	HIGH
5		SLIDE
6		LOW
7	POWER	U
8		V
9		電 源
10	OUT No.2	+
11		-
		空 端 子
		第 2 出力信号

本器表面のゼロトリマーとスパントリマーによって調整できる範囲は図2に示す通りです。ゼロは定格の0~50%、スパンは定格の100~50%の範囲に亘って調整可能です。なお、各々のトリマーは多回転式であり微調整が容易にできます。

但し、図1に於いて「残り抵抗」の合計値が次式を満たす範囲で御使用下さい。

$$A + C \leq \frac{\text{ポテンシヨメータ定格(D)}}{2}$$

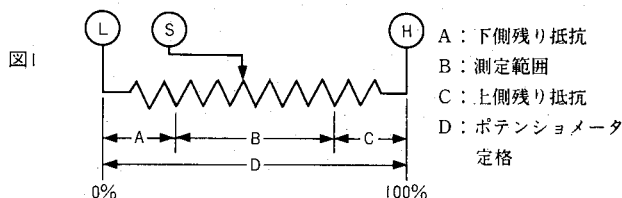

調整の手順は、最初にゼロ調整を行ない、次にスパン調整を行なって下さい。


	4~20mA出力の場合	0~20mA出力の場合
①調整前 		
②ゼロ調整 ゼロ点が上方へシフトする。 ゼロ点が下方へシフトする。		
③スパン調整 スパンが広がる スパンが狭まる		

5. 範囲外条件に対する動作

- 1) 過大入力：入力範囲の上限を上回る信号が入力された場合、出力信号は約120%fsまで入力にほぼ比例して増加しますが、それ以上の過大信号が入力されても、内蔵のリミッタ回路の働きにより、出力信号が120%fs以上に増大することはありません。
- 2) 過小入力：入力範囲の下限を下回る信号が入力された場合の出力動作は下記の通りです。
 - (イ)電流出力の場合、出力信号は、約-20%fsまでは、入力にほぼ比例して減少しますが、マイナス電流は出力しません。
 - (ロ)電圧出力の場合、出力信号は、約-20%fsまで入力にほぼ比例して減少しますが、それ以下の過小信号が入力されても、内蔵のリミッタ回路の働きにより、-20%fs以下に減少することはありません。
- 3) 範囲外負荷
 - (イ)電流出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を上回った場合、出力端子間の電圧が約12Vになるまでの範囲では、入力にほぼ比例した出力が得られますが、それ以上になると、出力が飽和し誤差が大きくなります。
 - (ロ)電圧出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を下回ると、出力は飽和し誤差が大きくなります。


6. 取付寸法

●据置取付の穴加工寸法図




●集合取付要領

周囲温度の上昇を防ぐため、右図のように間隔を空けて取り付けして下さい。
DINレールに取り付ける場合は、各々の間に付属のスペーサを2個入れますと10mmの間隔を空けることができます。




7. DINレールへの着脱

●DINレールへの取付方法

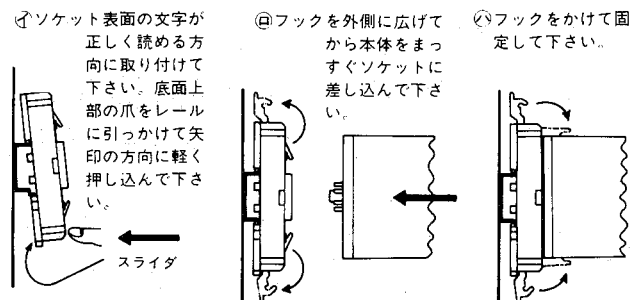

●取りはずし方法

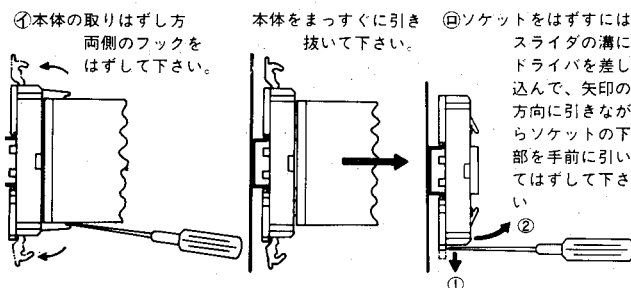

8. 御注意事項

- 1) 取り扱いについて
本体部をソケットから取りはずし、または、取り付ける時は、危険防止のため必ず、電源及び入力信号を遮断して下さい。
- 2) 設置について
(イ)塵埃・金属粉などの多い所に設置する場合は、防塵設計の筐体に収納し、放熱対策を施して下さい。
(ロ)振動、衝撃は故障の原因となることがありますので、極力避けて下さい。
- 3) 配線について
(イ)電源ライン、入力信号ライン、出力信号ラインの配線は、ノイズ発生源、リレー駆動ライン、高周波ラインの近くに配線しないで下さい。
(ロ)ノイズが重畳しているラインと共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
(ハ)本器は電源投入と同時に計測可能となりますが、全ての性能を満足するには30分間の通電を要します。
- 4) 出力端子の短絡について
電圧出力の場合、出力端子間を長時間に亘って短絡することは避けて下さい。

9. 保証について

本品の保証期間は、納入後1年間です。この期間内に通常の使用条件下で故障が発生した場合は、なるべく早く弊社または御買い上げいただいた販売店へ御連絡下さい。
弊社に引き取って無償にて修理を行なうか、新品と交換させていただきます。なお、分解・改造及び通常でない状態での御使用に対する責任は御容赦いただきます。