


取扱説明書

WGP-HT
WGP-HS

反転変換器 REVERSE CONVERTER

watanabe製品を御愛顧いただきありがとうございます。御希望通りの仕様であるか前面ラベルの表示事項をお確かめの上、この説明書にそって御活用下さい。本品は、厳重な品質管理基準にもとづいて製造・検査されておりますので、御満足いただけるものと信じております。万一、輸送上の破損等で不都合がございましたならば、なるべく早く弊社またはお買い上げいただいた販売店まで御連絡下さいませようお願い申し上げます。


外形寸法図

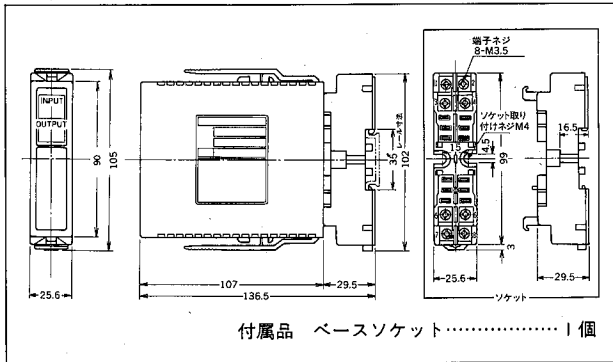


1. 概要

WGP-HTは、入力信号と出力信号を逆の関係にする変換器です。例えば、入力信号が4mAから20mAに増加するにつれて、出力信号は逆に20mAから4mAへと減少して行くように動作します。なお、WGP-HSは、入出力間が絶縁されたタイプです。

2. 回路構成

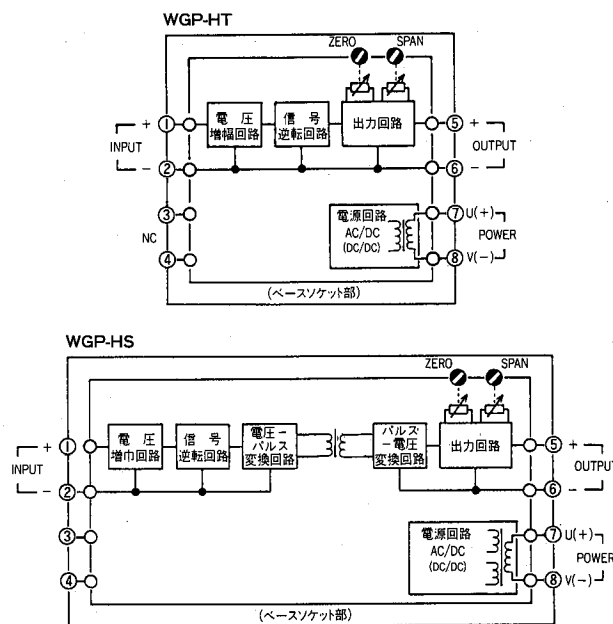

3. 接続方法

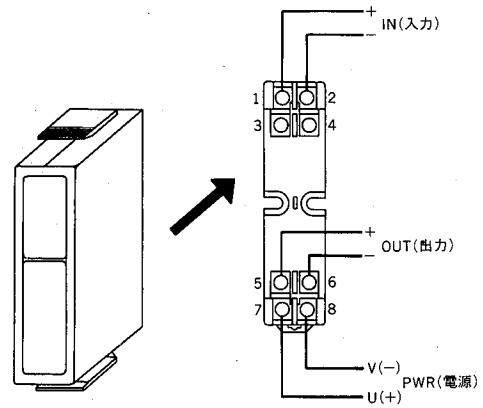

端子番号	記号	内容
1	INPUT	規定の入力信号を接続して下さい。
2		
3		空端子
4		
5	OUTPUT	入出力仕様に基づいた信号が出力されます。
6		
7	POWER	定格電圧の電源を接続して下さい。
8		
		V(-)


- DC20mAを越える直流電流を入力する場合は、本器の入力信号をDC60mVfsとし、分流器と組み合わせて御使用下さい。
- DC300Vを越える直流電圧を入力する場合は、本器の入力信号をDC1mAfsとし、倍率器と組み合わせて御使用下さい。

4. ゼロおよびスパンの調整方法


本器は出荷時に校正済みですから、製作仕様通りに御使用になる限りでは、ゼロ (ZERO) およびスパン (SPAN) の各トリマを操作する必要はありません。接続機器との整合、または、定期校正が必要になった場合は、下記の要領で調整して下さい。但し、校正の場合は、本器の許容差の10倍以上の確度を有する信号源 (標準電圧、電流発生器など) および測定器 (電圧計・電流計) を使用し、電源投入後30分以上経過してから行なって下さい。

ゼロとスパンの調整範囲は、約±10%fsとなっており、多回転トリマが実装されております。なお、多回転トリマには、ストップがありませので御注意下さい。

- 1) ゼロ調整：入力端子に、入力範囲の最小値を入力し、このときの出力信号が、出力範囲の最小値となるように、ゼロトリマを回して合わせて下さい。
- 2) スパン調整：入力端子に、入力範囲の最大値を入力し、このときの出力信号が、出力範囲の最大値となるように、スパントリマを回して合わせて下さい。

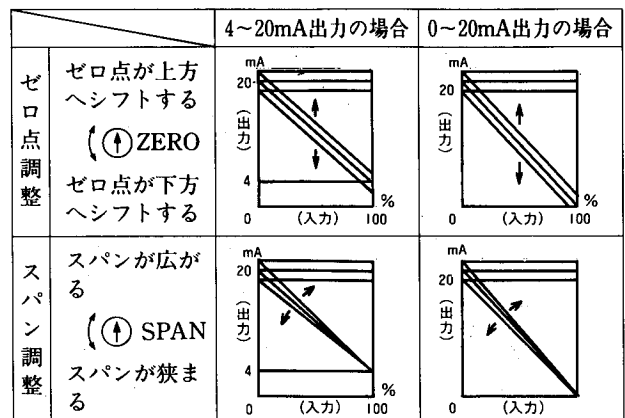

5. 入出力信号動作の関係

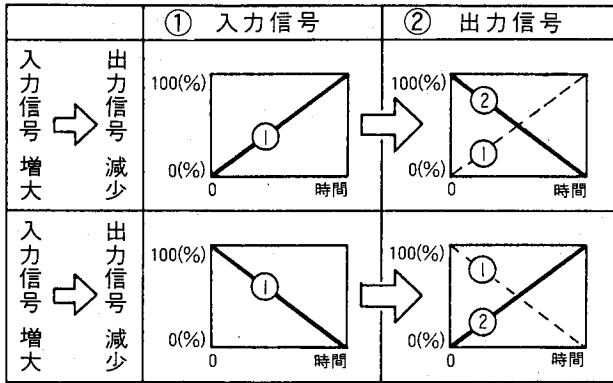


6. 範囲外条件に対する動作


- 過大入力：入力範囲の上限を上回る信号が入力された場合の出力動作は下記の通りです。
 - 電流出力の場合、出力信号は、約 $-20\%fs$ までは、入力にほぼ比例して減少しますが、マイナス電流は出力しません。
 - 電圧出力の場合、出力信号は、約 $-120\%fs$ まで入力にほぼ比例して減少しますが、それ以下の過大信号が入力されても、内蔵のリミット回路の働きにより、 $-120\%fs$ 以下に減少することはありません。
- 過小入力：入力範囲の下限を下回る信号が入力された場合、出力信号は約 $120\%fs$ まで、入力にほぼ比例して増加しますが、それ以下の過小信号が入力されても、内蔵のリミット回路が働き、 $120\%fs$ 以上には増大しません。
- 範囲外負荷
 - 電流出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を上回った場合、出力端子間の電圧が約 $12V$ になるまでの範囲では、入力にほぼ比例した出力が得られますが、それ以上になりますと、出力が飽和し誤差が大きくなります。
 - 電圧出力の場合：「許容負荷抵抗範囲」を下回ると、出力は飽和し誤差が大きくなります。

7. 取付寸法

●据置取付の穴加工寸法図



●集合取付要領

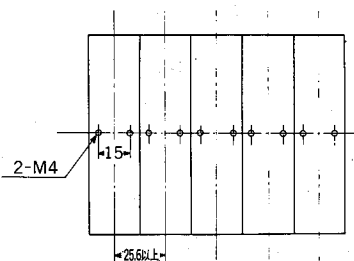

8. DINレールへの着脱


●DINレールとの着脱方法

①ソケットの固定方法

ソケット底面のスライダを下方にして、爪をレールに引っ掛けてから、ソケット下部を図の矢印の方向に押し込んで固定して下さい。

②本体とソケットの固定方法

本体をラベルの文字が正しく読める方向にしてまっすぐ差し込みます。その際、フックがバネ作用によって一旦広がった後、再び本体ケースと平行状態に戻ってソケットの突起部と完全に噛み合うまで押し込んで下さい。

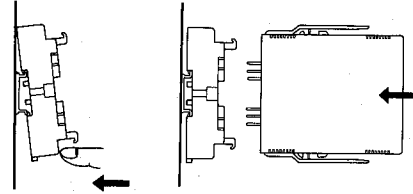


③ソケットから本体を取りはずす方法

本体上下のフックを同時に広げたまま、本体をまっすぐ手前に引き抜いて下さい。両方のフックを十分に広げずに引き抜こうとすると、ソケットを破損することがありますので注意して下さい。

④ソケットをはずす方法

ソケットのスライダの溝にドライバーを差し込んで図の矢印の方向に引きながらソケット下部を手前に引いてはずして下さい。

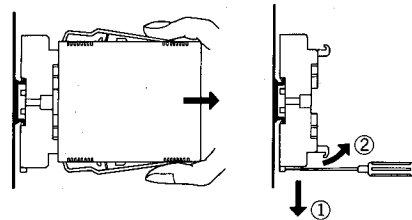

9. 御注意事項

- 取り扱いについて
本体部をソケットから取りはずし、または、取り付ける時は、危険防止のため必ず、電源及び入力信号を遮断して下さい。
- 設置について
 - 塵埃・金属粉などの多い所に設置する場合は、防塵設計の筐体に収納し、放熱対策を施して下さい。
 - 振動、衝撃は故障の原因となることがありますので、極力避けて下さい。
- 配線について
 - 電源ライン、入力信号ライン、出力信号ラインの配線は、ノイズ発生源、リレー駆動ライン、高周波ラインの近くに配線しないで下さい。
 - ノイズが重畳しているラインと共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
 - 本器は電源投入と同時に計測可能となりますが、全ての性能を満足するには30分間の通電を要します。
- 出力端子の短絡について
電圧出力の場合、出力端子間を長時間に亘って短絡することは避けて下さい。

10. 保証について

本品の保証期間は、納入後1年間です。この期間内に通常の使用条件下で故障が発生した場合は、なるべく早く弊社または御買い上げいただいた販売店へ御連絡下さい。

弊社に引き取って無償にて修理を行なうか、新品と交換させていただきます。なお、分解・改造及び通常でない状態での御使用に対する責任は御容赦いただきます。